

第16章 電気・上下水道

16-1 電灯・電力需要状況

年 度	総 数		電 灯		電 力		
	契約口数	電 力 量	契約口数	電 力 量	契約口数	契約電力	電 力 量
		MWH		MWH		KW	MWH
平成23年	29,796	239,550	26,971	95,031	2,825	62,425	144,519
24	29,700	238,609	26,822	92,330	2,878	62,596	146,279
25	29,483	233,365	26,616	89,773	2,867	61,790	143,592
26	29,250	226,324	26,382	87,045	2,868	62,045	139,279
27	29,110	218,264	26,264	85,748	2,846	57,499	132,480

資料－北海道電力株式会社稚内営業所

16-2 水道給水状況

年 度	給水区域内世帯人口		給 水 世 帯		普 及 率		1人1日 給水量	管路延長	配水量	給水栓数
	世 帯	人 口	世 帯	人 口	世 帯	人 口				
	戸	人	戸	人	%	%	ℓ	m	千m ³	栓
平成23年	18,991	38,147	18,991	38,147	100.0	100.0	449	475,864	6,270	18,194
24	18,778	37,421	18,778	37,421	100.0	100.0	450	471,827	6,146	18,066
25	18,673	36,804	18,673	36,804	100.0	100.0	446	478,688	5,993	17,945
26	18,511	36,376	18,511	36,376	100.0	100.0	442	481,670	5,822	17,845
27	18,316	35,756	18,316	35,756	100.0	100.0	433	484,396	5,668	17,413

資料－環境水道部水道料金課

16-3 取水及び配水量


年 度	取 水 量		ろ 過 水 量		配 水 量		有 収 水 量	
	総 量	1日平均	総 量	1日平均	総 量	1日平均	総 量	1日平均
	千m ³	m ³	千m ³	m ³	千m ³	m ³	千m ³	m ³
平成23年	7,259	19,888	6,270	17,131	6,270	17,131	5,074	13,863
24	7,391	20,248	6,146	16,839	6,146	16,839	4,976	13,633
25	7,519	20,600	5,993	16,419	5,993	16,420	4,854	13,299
26	7,323	20,062	5,822	15,951	5,822	15,951	4,717	12,922
27	7,379	20,216	5,668	15,528	5,668	15,485	4,659	12,731

資料－環境水道部水道料金課

16-4 下水道普及状況

年 度	行政区域内人口 (A)	整備済面積 (B)	管渠延長 (C)	処理区域内人口 (D)	普 及 率 (D/A)	水洗化済人口 (E)	水 洗 化 率 (E/D)
	人	ha	K m	人	%	人	%
平成23年	38,329	1,006	177.5	35,110	91.6	32,088	91.4
24	37,519	1,006	177.5	34,413	91.7	31,645	92.0
25	36,902	1,006	177.5	33,857	91.7	31,197	92.1
26	36,471	1,006	177.5	33,504	91.9	30,955	92.3
27	35,847	1,006	177.6	32,881	91.7	30,525	92.8

資料－環境水道部水道施設課

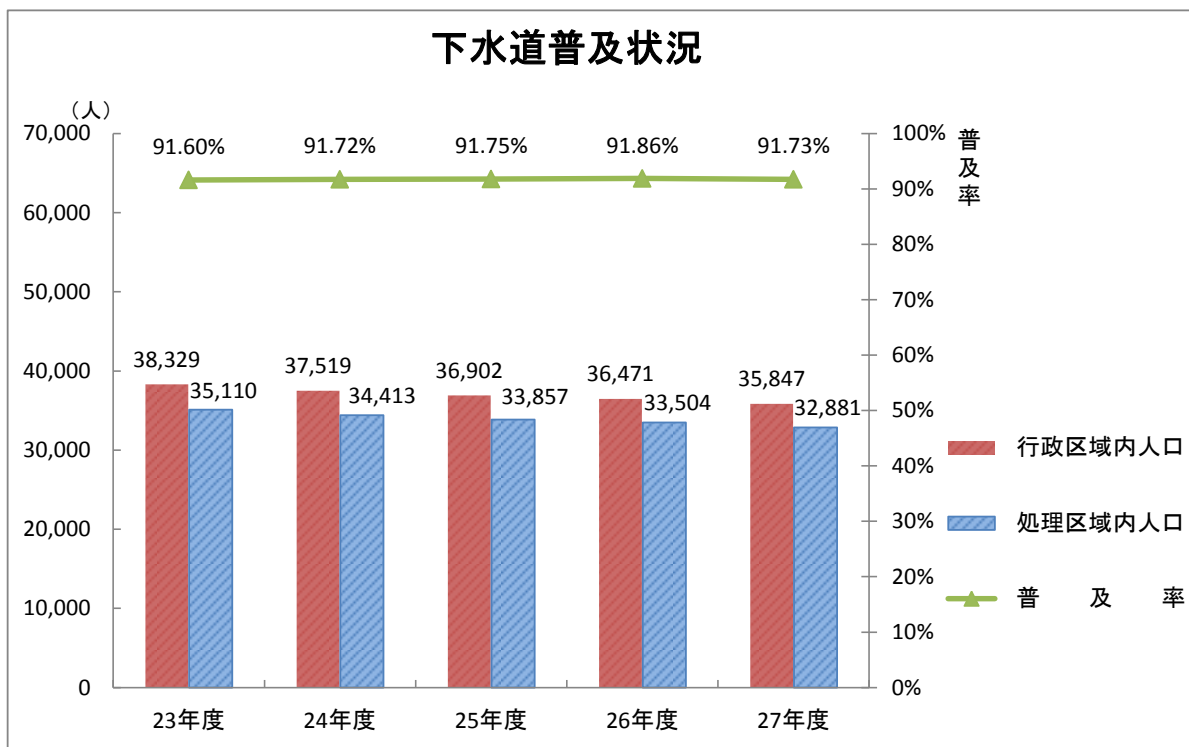

稚内メガソーラー発電所



宗谷岬ウィンドファームの風車群