

第16章 電気・上下水道

16-1 電灯・電力需要状況

年 度	総 数		電 灯		電 力		
	契約口数	電力量	契約口数	電力量	契約口数	契約電力	電力量
		MWH		MWH		KW	MWH
平成25年	29,483	233,365	26,616	89,773	2,867	61,790	143,592
26	29,250	226,324	26,382	87,045	2,868	62,045	139,279
27	29,110	218,264	26,264	85,748	2,846	57,499	132,480
28	X	X	X	X	X	X	X
29	X	X	X	X	X	X	X

※電力自由化により平成28年度から非公表。

資料－北海道電力株式会社稚内営業所

16-2 水道給水状況

年 度	給水区域内世帯人口		給 水 世 帯		普 及 率		1人1日 給水量	管路延長	配水量	給水栓数
	世 帯	人 口	世 帯	人 口	世 帯	人 口				
	戸	人	戸	人	%	%	ℓ	m	千 ³	栓
平成25年	18,673	36,804	18,673	36,804	100.0	100.0	446	478,688	5,993	17,945
26	18,511	36,376	18,511	36,376	100.0	100.0	442	481,670	5,822	17,845
27	18,316	35,756	18,316	35,756	100.0	100.0	433	484,396	5,668	17,413
28	18,042	34,965	18,042	34,965	100.0	100.0	443	486,621	5,657	17,827
29	17,868	34,313	17,868	34,313	100.0	100.0	435	488,646	5,452	17,521

資料－環境水道部水道料金課

16-3 取水及び配水量


年 度	取 水 量		ろ 過 水 量		配 水 量		有 収 水 量	
	総 量	1日平均	総 量	1日平均	総 量	1日平均	総 量	1日平均
	千 ³	m ³	千 ³	m ³	千 ³	m ³	千 ³	m ³
平成25年	7,519	20,600	5,993	16,419	5,993	16,420	4,854	13,299
26	7,323	20,062	5,822	15,951	5,822	15,951	4,717	12,922
27	7,379	20,216	5,668	15,528	5,668	15,485	4,659	12,731
28	7,479	20,490	5,657	15,498	5,657	15,500	4,618	12,653
29	7,217	19,773	5,452	14,937	5,452	14,938	4,544	12,450

資料－環境水道部水道料金課

16-4 下水道普及状況

年 度	行政区域内人口 (A)	整備済面積 (B)	管渠延長 (C)	処理区域内人口 (D)	普及率 (D/A)	水洗化済人口 (E)	水洗化率 (E/D)
	人	ha	Km	人	%	人	%
平成25年	36,902	1,006	177.5	33,857	91.7	31,197	92.1
26	36,471	1,006	177.5	33,504	91.9	30,955	92.3
27	35,847	1,006	177.6	32,881	91.7	30,525	92.8
28	35,051	1,006	177.8	32,173	91.8	29,900	92.9
29	34,394	1,006	178.0	31,510	91.6	29,414	93.3

資料－環境水道部水道施設課

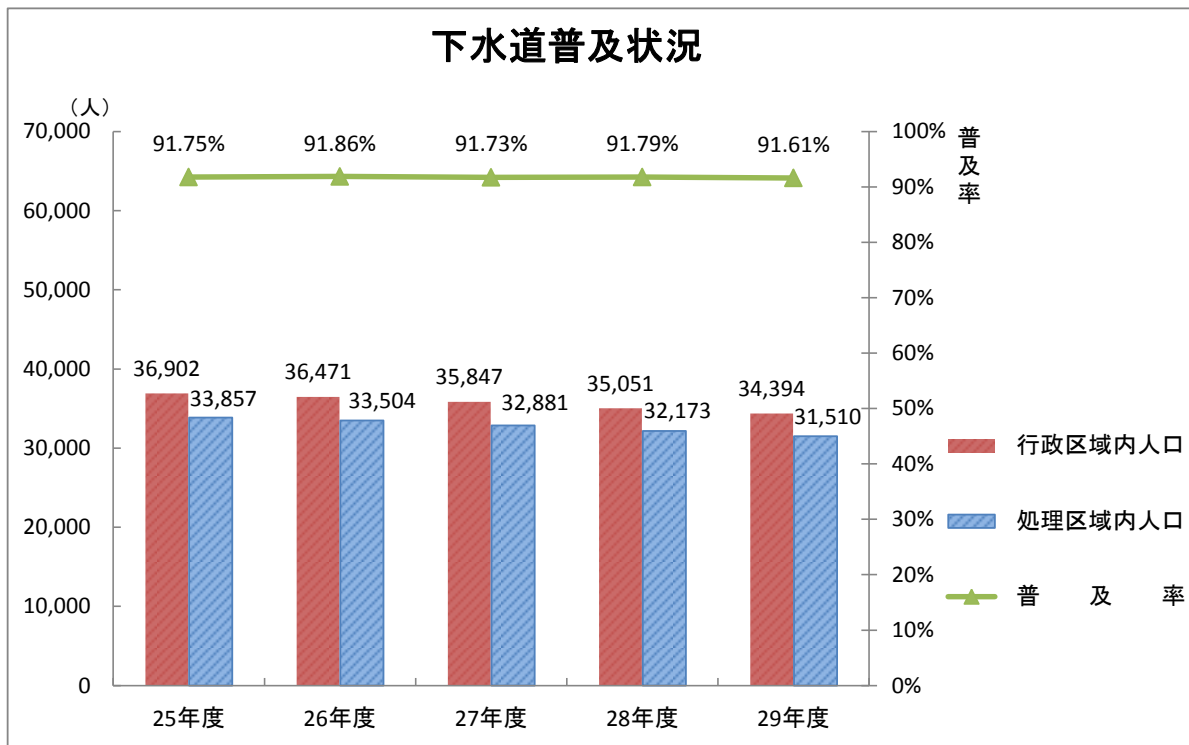

稚内メガソーラー発電所



宗谷岬ウィンドファームの風車群