

第16章 電気・上下水道

16-1 電灯・電力需要状況

年 度	総 数		電 灯		電 力		
	契約口数	電 力 量	契約口数	電 力 量	契約口数	契約電力	電 力 量
		MWH		MWH		KW	MWH
平成23年	29,796	239,550	26,971	95,031	2,825	62,425	144,519
24	29,700	238,609	26,822	92,330	2,878	62,596	146,279
25	29,483	233,365	26,616	89,773	2,867	61,790	143,592
26	29,250	226,324	26,382	87,045	2,868	62,045	139,279
27	29,110	218,264	26,264	85,748	2,846	57,499	132,480

注：※電力自由化により平成28年度から非公表。

資料－北海道電力株式会社稚内営業所

16-2 水道給水状況

年 度	給水区域内世帯人口		給 水 世 帯		普 及 率		1人1日 給水量	管路延長	配水量	給水栓数
	世 帯	人 口	世 帯	人 口	世 帯	人 口				
	戸	人	戸	人	%	%	ℓ	m	千m ³	栓
令和2年	17,472	32,525	17,472	32,525	100.0	100.0	484	494,696	5,746	17,103
3	17,234	31,814	17,234	31,814	100.0	100.0	506	494,499	5,880	16,497
4	17,237	31,325	17,237	31,325	100.0	100.0	498	469,232	5,697	16,423
5	17,031	30,572	17,031	30,572	100.0	100.0	502	469,597	5,613	16,198
6	16,885	29,890	16,885	29,890	100.0	100.0	508	469,864	5,538	15,920

資料－建設産業部水道企業室水道料金課

16-3 取水及び配水量

年 度	取 水 量		ろ 過 水 量		配 水 量		有 収 水 量	
	総 量	1日平均	総 量	1日平均	総 量	1日平均	総 量	1日平均
	千m ³	m ³	千m ³	m ³	千m ³	m ³	千m ³	m ³
令和2年	7,793	21,353	5,746	15,744	5,746	15,744	4,403	12,063
3	8,144	22,313	5,880	16,108	5,880	16,108	4,380	11,999
4	8,358	22,899	5,697	15,608	5,697	15,608	4,266	11,685
5	6,407	17,507	5,613	15,336	5,613	15,336	4,174	11,404
6	6,454	17,682	5,538	15,173	5,538	15,173	4,132	11,320


資料－建設産業部水道企業室水道料金課

16-4 下水道普及状況

年 度	行政区内人口 (A)	整備済面積 (B)	管渠延長 (C)	処理区域内人口 (D)	普及率 (D/A)	水洗化済人口 (E)	水洗化率 (E/D)
	人	ha	Km	人	%	人	%
令和2年	32,597	1,006	178.3	29,957	91.9	28,073	93.7
3	31,886	1,006	179.1	29,303	91.9	27,535	94.0
4	31,325	1,006	179.8	28,809	92.0	27,159	94.3
5	30,572	1,006	180.0	28,088	91.9	26,536	94.4
6	29,890	1,006	180.8	27,462	91.9	26,074	94.9

資料－建設産業部水道企業室水道施設課

下水道普及状況

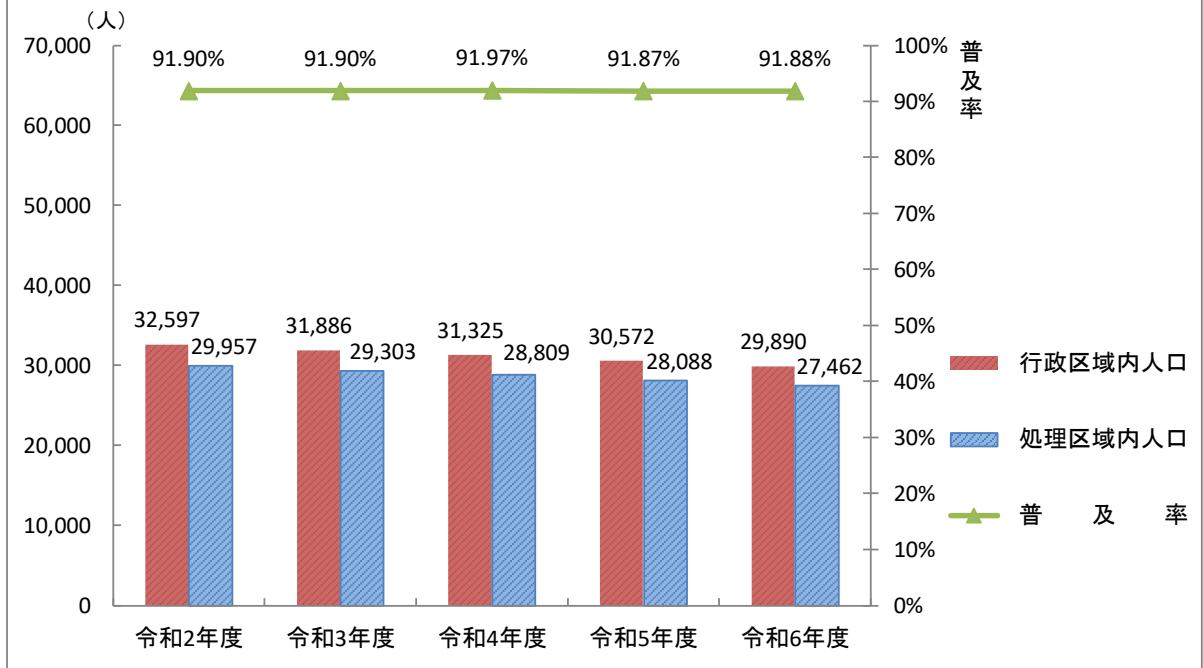

稚内メガソーラー発電所



宗谷岬ウィンドファームの風車群